


**PROCESO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**

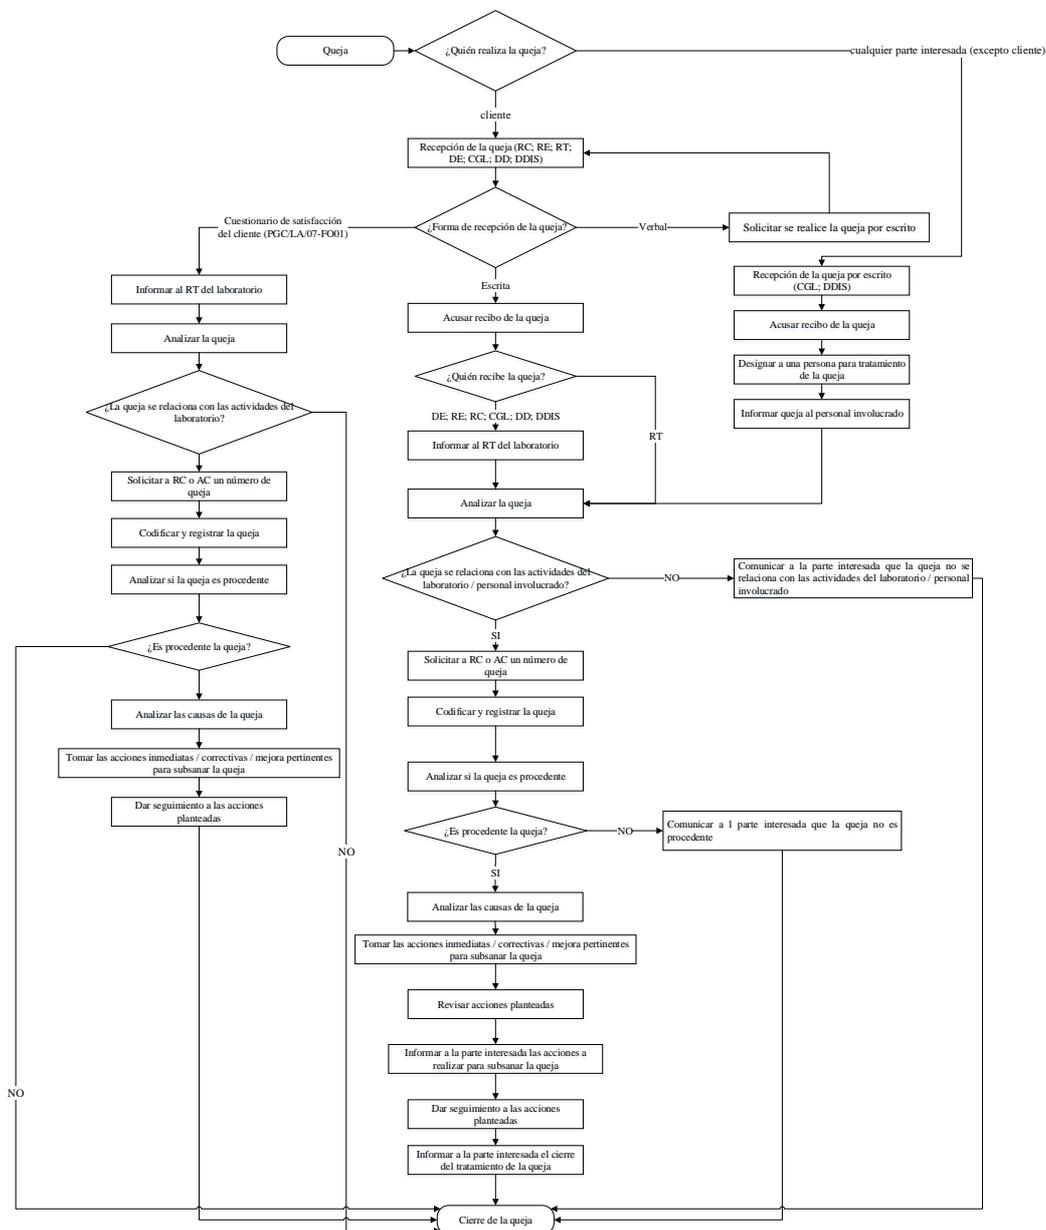

**Abreviaturas:**

RC: Responsable de calidad  
 RE: Recaudador  
 RT: Responsable Técnico  
 DE: Director Ejecutivo  
 CGL: Coordinador General de Laboratorio  
 DD: Director de Diagnóstico  
 DDIS: Director Distrital

**Sus quejas pueden ser recepcionadas a los siguientes contactos:**

**RECAUDADORA:** Paulina Prado (paulina.prado@agrocalidad.gob.ec)  
**RESPONSABLE DE CALIDAD:** Carolina Campos (carolina.campos@agrocalidad.gob.ec)  
**COORDINADORA GENERAL DE LABORATORIOS:** Carla Moreno (carla.moreno@agrocalidad.gob.ec)

**Agencia de Regulación y Control Fito y Zootecnario**

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas  
 Código postal: 170518 / Quito-Ecuador  
 Teléfono: +593 2 382 8860  
 www.agrocalidad.gob.ec



## **Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario**

Dirección: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas

Código postal: 170518 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593 2 382 8860

[www.agrocalidad.gob.ec](http://www.agrocalidad.gob.ec)

